



## Installationsvejledning

Gældende for fyringsolietanke mindre end 6000 L.

I overensstemmelse med Olietanksbekendtgørelsen DS13341

Denne vejledning er udgivet af:



TANKNORDIC A/S · Stejlebjergetvej 14 · 5610 Assens · Tlf.: 63404208

- Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand
- Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes
- Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige
- Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm
- Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et jævnt, fast og varigt stabilt underlag, som er mindst 10 cm større end tanken i alle retninger. F.eks. betonplade. Underlaget skal være tæt, og strække sig 10 cm uden om tankens bund.
- Plasttanke, som står frit, kan vælte, hvorfor det anbefales at tanken tøjres med stropper

## Indendørs placering

Til placering i stueetage eller kælder  
tegning A eller B

- Krav om brandmæssig adskillelse som vist på tegning A eller B (BD30)
- Åbninger til andre rum skal lukkes med mindst BD 30 dør, der er selvlukkende
- Rummet skal forsynes med en 5 cm tærskel ved døren for at forhindre brandspredning.

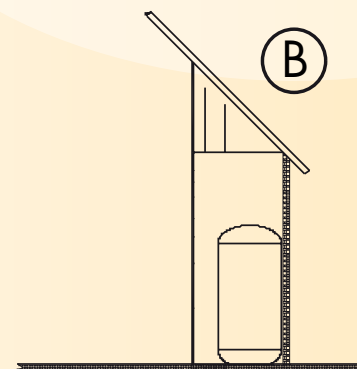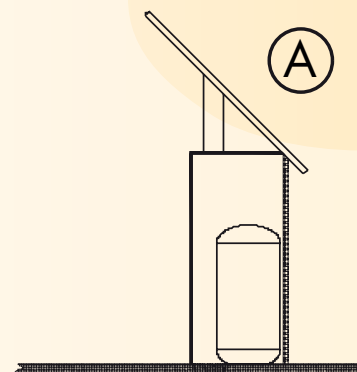

# TANKNORDIC

- dit sikre valg af olietank




## Skur/udhus op ad hus

- Plasttank placeret i skur:
- Krav om brandmæssig adskillelse mellem hus og skur (BD 30)
- Afstand fra skur til skel = 2,5 m

HVIS:

- Afstand mindre end 2,5 m mellem skur og skel = BD 60 væg

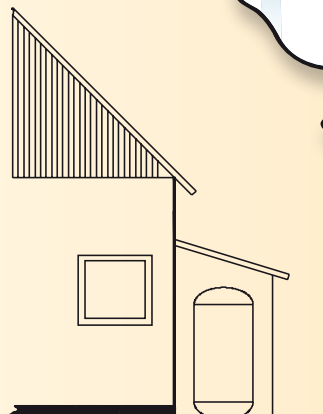

## Udhus/skur/stald




- Plasttanke placeret i skur, hvor tagudhæng på hus overstiger 50 cm.
- Overholdes målene som vist på tegning, er der ingen krav om brandmæssig adskillelse.

HVIS:

- Afstanden er mindre end 2 m mellem hus og skur = BD 30 væg
- Afstand er mindre end 2,5 m mellem skur og skel = BD 60 væg
- Plasttank placeret i skur, hvor tagudhæng på hus er max 50 cm
- Overholdes målene som vist på tegning = ingen brandmæssig adskillelse

HVIS:

- Afstanden er mindre end 2 m mellem hus og skur = BD 30 væg
- Afstand mindre end 2,5 m mellem skur og skel = BD 60 væg

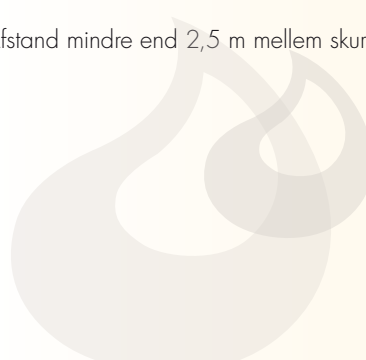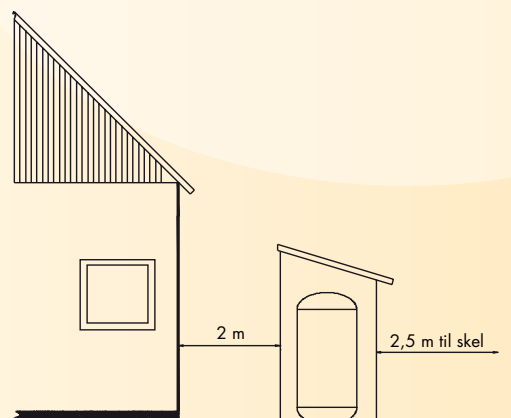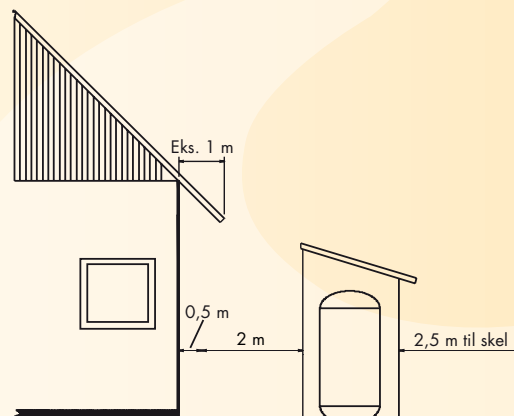

# TANKNORDIC

- dit sikre valg af olietank



## Udendørs

### Plasttank placeret i det fri:


- Overholdes målene som vist op tegning = ingen krav om brandmæssig adskillelse

### Plasttank placeret i det fri:

- Krav om brandmæssig adskillelse som minimum mellem hus og tank (BD 30)

### HVIS:

- Afstand mindre end 2,5 m mellem tank og skel = BD 60 væg

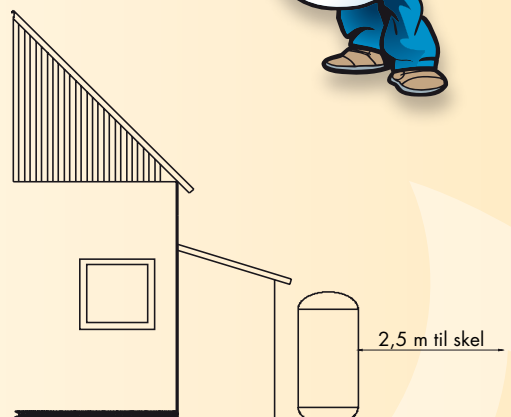

## Plasttank placeret op ad hus:

- Krav om brandmæssig adskillelse mellem hus og tank (BD 30)

### HVIS:

- Afstanden er mindre end 2 m mellem tank og vinduer/døre som ikke er BD 30 godkendte = BD 30 væg mellem tank og dør/vindue 10 cm højere og bredere end tankens endegavl).

